ГОРЕЛКИ НА ЛЕГКОМ ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ 390 - 2850 кВт
Моделей KP-130...-150

A-523E

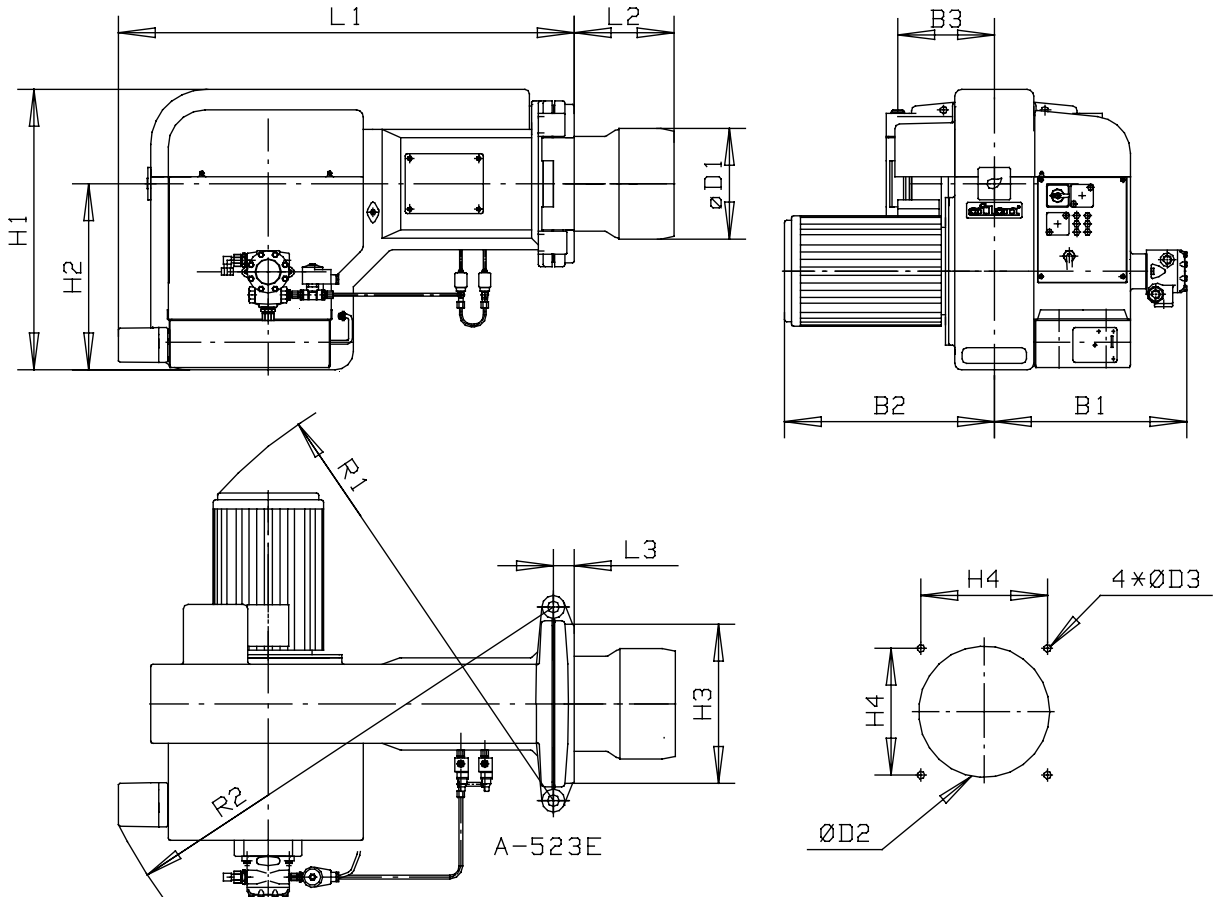

РАЗМЕРЫ В ММ

ГОРЕЛКА	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	B1	B2	B3	Ø D1	Ø D2	Ø D3	R1	R2
KP-130 M	1000	200	45	620	420	360	275	450	430	210	200	215	M16	980	1000
KP-140 H/T	1030	220	45	620	420	360	275	450	470	210	240	255	M16	980	1100
KP-140 M	1000	220	45	620	420	360	275	450	470	210	240	255	M16	1000	1000
KP-150 H/T	1030	230	45	620	420	360	275	450	470	210	270	285	M16	1000	1100
KP-150 M	1000	230	45	620	420	360	275	450	470	210	270	285	M16	1000	1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОРЕЛКА	КР-130 М	КР-140 Н	КР-140 Т	КР-140 М
РАСХОД ТОПЛИВА, кг/ч *) кВт	32 - 126 390 - 1500	47 - 200 550 - 2350	47 - 200 550 - 2350	47 - 200 550 - 2350
ДВИГАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ 3~, 400 В, 50 Гц МОЩНОСТЬ, кВт ТОК, А ЧИСЛО ОБОРОТОВ, об/мин	 3,0 6,2 2880	 4,0 8,7 2900	 4,0 8,7 2900	 4,0 8,7 2900
ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ	LAL1.25	LAL1.25	LAL1.25	LAL1.25
СОЕДИНЕНИЕ ТОПЛ. ШЛАНГА - ПОДВОД - ОТВОД	 R ½" R ½"	 R ½" R ½"	 R ½" R ½"	 R ½" R ½"
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	TA2	J7	J7	TA2

ГОРЕЛКА	КР-150 Н	КР-150 Т	КР-150 М
РАСХОД ТОПЛИВА кг/ч*) кВт	85 - 210 1000 - 2490	56 - 240 660 - 2850	56 - 240 660 - 2850
ДВИГАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ 3~, 400 В, 50 Гц МОЩНОСТЬ, кВт ТОК, А ЧИСЛО ОБОРОТОВ, об/мин	 5,5 11,1 2910	 5,5 11,1 2910	 5,5 11,1 2910
ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ	LAL1.25	LAL1.25	LAL1.25
СОЕДИНЕНИЕ ТОПЛ. ШЛАНГА - ПОДВОД - ОТВОД	 R ½" R ½"	 R ½" R ½"	 R ½" R ½"
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	TA2	TA2	TA2

*) Диапазон мощности – смотрите график зависимости «мощность/противодавление».

ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ/ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ

КР-130 М

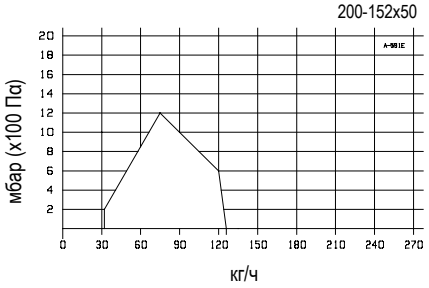

КР-140 Н

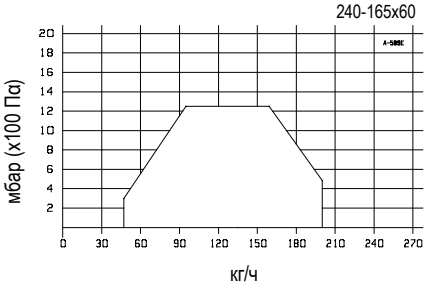

КР-140 Т

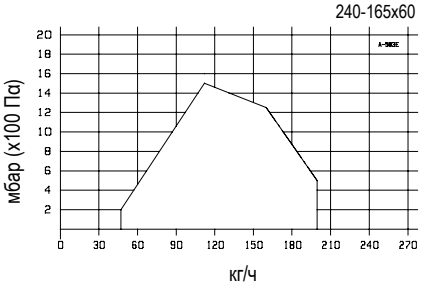

КР-140 М

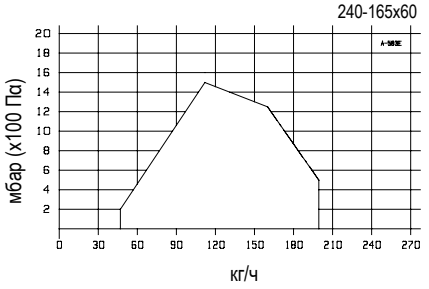

КР-150 Н

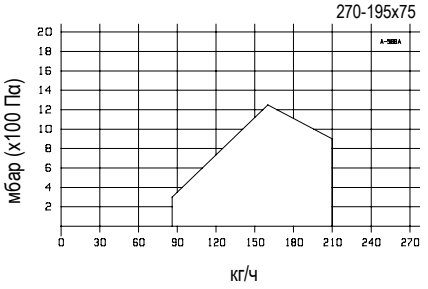

КР-150 Т

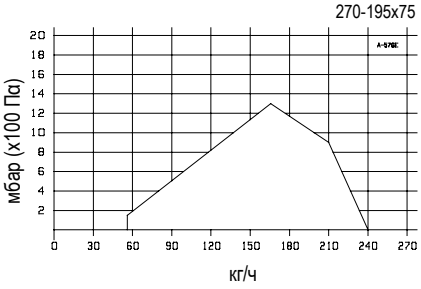

ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ/ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ

KP-150 M

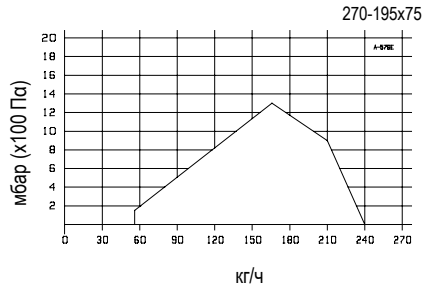

Легкое жидкое топливо 1 кг ≅ 11,86 кВт